

西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024420

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

231600100460

有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024420
样品受理号: (HJ) 2024420
报告书编号: (HJ) 2024420

收样日期: 2024年11月05日
检测完成日期: 2024年11月13日
报告日期: 2024年11月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂水源地 2 号井		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.33	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	490	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	292	450
氯化物, mg/L	12.8	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.320	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.218	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	2.02	10
硫酸盐, mg/L	8.53	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	4	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024416

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024416
样品受理号: (HJ) 2024416
报告书编号: (HJ) 2024416

收样日期: 2024年11月05日
检测完成日期: 2024年11月13日
报告日期: 2024年11月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂出厂水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.24	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	460	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	296	450
氯化物, mg/L	26.5	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.300	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.147	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.13	10
硫酸盐, mg/L	20.2	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	6	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出

签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024418

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日





西平县疾病预防控制中心

231600100460
有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024418
样品受理号: (HJ) 2024418
报告书编号: (HJ) 2024418
收样日期: 2024年11月05日
检测完成日期: 2024年11月13日
报告日期: 2024年11月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂管网水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.100	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.36	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	500	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	300	450
氯化物, mg/L	26.3	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.320	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.153	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.23	10
硫酸盐, mg/L	21.0	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	4	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024417

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日





231600100460

有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024417 收样日期: 2024年11月05日
样品受理号: (HJ) 2024417 检测完成日期: 2024年11月13日
报告书编号: (HJ) 2024417 报告日期: 2024年11月15日


第 1 页 / 共 1 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /
产品批号: 20241105 规格数量: 500ml×2 瓶
生产日期: 2024.11.05 保质期: /
检测类别: 送样 执行标准: GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装: 无色透明液体、塑料瓶装 送样人: 王莹娟
生产单位: 柏泉自来水有限公司第一供水厂末梢水
送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.18	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	480	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	298	450
氯化物, mg/L	26.3	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.340	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.159	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.13	10
硫酸盐, mg/L	20.3	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	7	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出

签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日

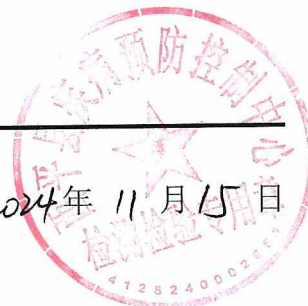

西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024419

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第一供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日



231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024419
样品受理号: (HJ) 2024419
报告书编号: (HJ) 2024419

收样日期: 2024年11月05日
检测完成日期: 2024年11月13日
报告日期: 2024年11月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第一供水厂二次供水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.0800	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.27	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	380	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	281	450
氯化物, mg/L	26.0	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.300	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.153	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.24	10
硫酸盐, mg/L	20.2	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	7	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024425

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

231600100460

有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024425
样品受理号: (HJ) 2024425
报告书编号: (HJ) 2024425

收样日期: 2024年11月05日
检测完成日期: 2024年11月13日
报告日期: 2024年11月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送样人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂水源地 17 号井		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.38	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	430	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	281	450
氯化物, mg/L	12.4	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.270	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.215	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.35	10
硫酸盐, mg/L	9.08	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	3	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024421

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日





西平县疾病预防控制中心

231600100460
有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024421
样品受理号: (HJ) 2024421
报告书编号: (HJ) 2024421收样日期: 2024年11月05日
检测完成日期: 2024年11月13日
报告日期: 2024年11月15日

第 1 页 / 共 1 页


样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂出厂水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.41	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	405	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	268	450
氯化物, mg/L	12.7	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.320	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.181	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.24	10
硫酸盐, mg/L	10.5	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	3	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日

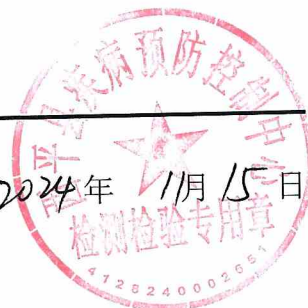

西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024423

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024423
样品受理号: (HJ) 2024423
报告书编号: (HJ) 2024423

收样日期: 2024年11月05日
检测完成日期: 2024年11月13日
报告日期: 2024年11月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂管网水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.0100	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.47	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	425	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	283	450
氯化物, mg/L	25.3	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.320	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.151	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.25	10
硫酸盐, mg/L	19.8	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	3	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024422

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日





西平县疾病预防控制中心

231600100460
有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024422
样品受理号: (HJ) 2024422
报告书编号: (HJ) 2024422收样日期: 2024年11月05日
检测完成日期: 2024年11月13日
报告日期: 2024年11月15日

第1页 / 共1页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送样人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂末梢水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.0700	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.52	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	415	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	272	450
氯化物, mg/L	12.7	250
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计), mg/L	0.280	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨(以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.178	1.0
硝酸盐(以 N 计), mg/L	1.26	10
硫酸盐, mg/L	11.2	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	5	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024424

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第二供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

231600100460
有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024424
样品受理号: (HJ) 2024424
报告书编号: (HJ) 2024424

收样日期: 2024年11月05日
检测完成日期: 2024年11月13日
报告日期: 2024年11月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第二供水厂二次供水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.56	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	390	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	254	450
氯化物, mg/L	12.6	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.300	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.169	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.24	10
硫酸盐, mg/L	10.8	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	5	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024429

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第三供水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日





西平县疾病预防控制中心

231600100460

有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024429
样品受理号: (HJ) 2024429
报告书编号: (HJ) 2024429

收样日期: 2024年11月05日
检测完成日期: 2024年11月13日
报告日期: 2024年11月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第三供水厂源水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.0700	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.35	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	285	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	189	450
氯化物, mg/L	21.8	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	1.34	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.124	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.57	10
硫酸盐, mg/L	34.4	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	5	100
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出
(以下空白)		



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024426

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第三供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024426
样品受理号: (HJ) 2024426
报告书编号: (HJ) 2024426

收样日期: 2024年11月05日
检测完成日期: 2024年11月13日
报告日期: 2024年11月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送样人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第三供水厂出厂水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.44	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	280	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	182	450
氯化物, mg/L	21.8	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	1.27	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.139	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.59	10
硫酸盐, mg/L	34.0	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	4	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024430

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第三供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日





231600100460
有效期2029年8月16日

西平县疾病预防控制中心

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024430
样品受理号: (HJ) 2024430
报告书编号: (HJ) 2024430

收样日期: 2024年11月05日
检测完成日期: 2024年11月13日
报告日期: 2024年11月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022, GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第三供水厂管网水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.0800	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.45	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	280	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	178	450
氯化物, mg/L	26.8	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	1.46	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.155	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.30	10
硫酸盐, mg/L	22.2	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	3	100
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出
(以下空白)		



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: (HJ) 2024427

样品名称: 生活饮用水

生产单位: 柏泉自来水有限公司第三供水厂

送检单位: 西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日





西平县疾病预防控制中心

231600100460

有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024427

收样日期: 2024年11月05日

样品受理号: (HJ) 2024427

检测完成日期: 2024年11月13日

报告书编号: (HJ) 2024427

报告日期: 2024年11月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第三供水厂末梢水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:

结果

限值

色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.0200	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.45	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	290	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	191	450
氯化物, mg/L	21.7	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	1.33	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.129	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.64	10
硫酸盐, mg/L	33.0	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	7	100
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不得检出
(以下空白)		



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年11月15日



西平县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：(HJ) 2024428

样品名称：生活饮用水

生产单位：柏泉自来水有限公司第三供水厂

送检单位：西平县柏泉自来水有限公司

2024年11月15日





西平县疾病预防控制中心

231600100460
有效期2029年8月16日

检测报告

QRD0003-2024

样品编号: (HJ) 2024428 收样日期: 2024年11月05日
样品受理号: (HJ) 2024428 检测完成日期: 2024年11月13日
报告书编号: (HJ) 2024428 报告日期: 2024年11月15日

第 1 页 / 共 1 页

样品名称:	生活饮用水	商 标:	/
产品批号:	20241105	规格数量:	500ml×2 瓶
生产日期:	2024.11.05	保质期:	/
检测类别:	送样	执行标准:	GB5749-2022 , GB/T5750-2023
样品性状及包装:	无色透明液体、塑料瓶装	送 样 人:	王莹娟
生产单位:	柏泉自来水有限公司第三供水厂二次供水		
送检单位:	西平县柏泉自来水有限公司		

检测项目:	结果	限值
色度,度	< 5	15
浑浊度,NTU	0.0500	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.47	6.5-8.5
溶解性总固体, mg/L	287	1000
总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	185	450
氯化物, mg/L	21.5	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	1.33	3
锰, mg/L	< 0.100	0.1
铁, mg/L	< 0.100	0.3
氨 (以 N 计), mg/L	< 0.0200	0.5
氟化物, mg/L	0.132	1.0
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	1.62	10
硫酸盐, mg/L	33.7	250
砷, mg/L	< 0.0100	0.01
菌落总数,cfu/mL	4	100
总大肠菌群, MPN/100mL (以下空白)	未检出	不得检出



签发人: 刘聪颖

签发日期: 2024年 11月 15日

